



Interruttore di manovra-sezionatore
Switch disconnect
Interrupteur-sectionneur
Interruptor seccionador

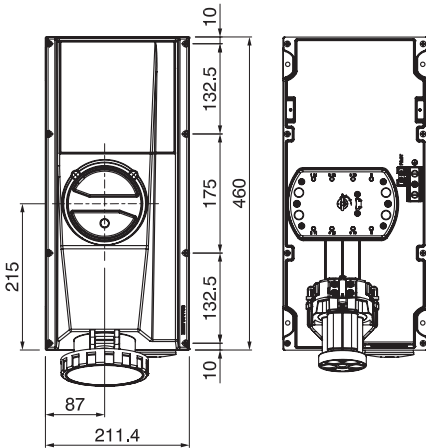

Interruttore di manovra-sezionatore con guida DIN
Switch disconnect with DIN rail
Interrupteur-sectionneur avec guide DIN
Interruptor seccionador con guía DIN

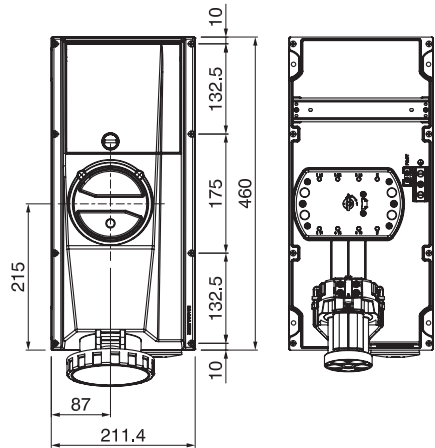

RACCOMANDAZIONI PER IL CABLAGGIO

Collegare i conduttori di terra e del contatto pilota prima di quelli di fase e neutro.

In caso di ingresso dal lato inferiore disporre i cavi in modo opportune in modo che non interferiscano con le leve di blocco. Per le versioni 2P monofase collegare il conduttore di neutro al terminale superiore L3 dell'interruttore come mostrato in figura.

RACCOMANDATIONS FOR WIRING

Wire earth and pilot contact conductors before phase and neutral conductors.

In case of bottom entry accomodate properly all conductors to avoid interference with interlock levers. For single phase version wire the neutral conductor on L3 upper terminal switch as shown in the picture.

RECOMMANDATION POUR LE CÂBLAGE


Câbler les conducteurs de mise à la terre et de contact pilote avant les conducteurs de phase et de neutre. En cas d'entrée de câble par le bas, il est recommandé d'installer correctement tous les conducteurs afin d'éviter toute interférence avec les leviers de verrouillage.

Pour la version à 2 pôles, câbler le conducteur neutre à l'interrupteur de la borne supérieure L3 comme indiqué sur l'image.



RACCOMANDACIONES PARA CABLEADO

Cable de tierra y conductores de contacto piloto antes de conductores de fase y neutros.

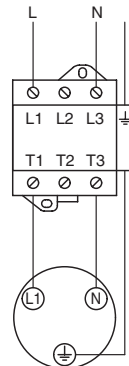En el supuesto de entrada inferior de cable, acomode adecuadamente todos los conductores para evitar interferencias con las palancas de bloqueo. Para la versión de 2 polos, cablee el conductor neutro al terminal superior L3 del interruptor como se muestra en la imagen.



IT: CABLAGGIO / EN: WIRING / FR: CABLAGE / ES: CABLEADO

Dati tecnici / Technical data / Informations techniques / Datos técnicos			
Corrente nominale In / Rated current In / Courant nominal In / Corriente nominal In		125A	
Dispositivo di comando incorporato Incorporated control device Dispositif de commande incorporé Interruptores de maniobra-seccionador	Codice Code Code Código	Morsetti di alimentazione - Coppia di serraggio (Nm) Power supply terminals - Tightening torque (Nm) Bornier d'alimentation - Couple de serrage (Nm) Borne de alimentación - Par de apriete (Nm)	Sezione cavi mm ² Cables section mm ² Section de câbles mm ² Sección de cables mm ²
Interruttore di manovra-sezionatore Switch disconnecter Interrupteur-sectionneur Interruptor seccionador	 548.1258...	6	10-70
Interruttore di manovra-sezionatore con guida DIN Switch disconnecter with DIN rail Interrupteur-sectionneur avec guide DIN Interruptor seccionador con guía DIN	 548.1258...-D	Secondo le istruzioni del dispositivo modulare According to modular device instructions Selon le mode d'emploi de l'appareil modulaire. Según las instrucciones del dispositivo modular.	

Sceita dei dispositivi modulari di protezione da guida DIN magnetotermici e differenziali.

Modular DIN rail protection device MCB and RCD selection.

Dispositif magnéto-thermique et différentiel à fixation sur rail DIN modulaire.

Selección de dispositivo modular de protección MCB y RCD de carril DIN.

Prestare attenzione alla scelta del dispositivo di protezione adeguato alla tensione dell'impianto e seguendo le indicazioni di declassamento della corrente nominale specificati nella tabella.

Pay attention when selecting the appropriate protection device with respect to the voltage of the installation and following the data about rated current derating specified in the table.

Faire attention au choix du dispositif de protection qui doit être approprié en fonction de la tension de l'installation et en suivant les données de déclassement du courant nominal mentionnées dans le tableau.

Preste atención cuando seleccione el dispositivo de protección apropiado con respecto al voltaje de la instalación y siga los datos sobre la reducción de corriente nominal mencionada en la tabla.

Declassamento in temperatura in caso di utilizzo di interruttori automatici di protezione.

Rated current derating in caso of use of MCB and RCD protection device.

Déclassement du courant nominal en cas d'utilisation d'un disjoncteur et d'un dispositif de protection différentiel.

Reducción de la corriente nominal en caso de uso de dispositivos de protección MCB y RCD.

Tamb	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C
A	97	92	88	85	82

InfoTECH

ITALY

Numero Verde

800-018009

WORLDWIDE

ScameOnLine

www.scame.com

infotech@scame.com