


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Block4	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

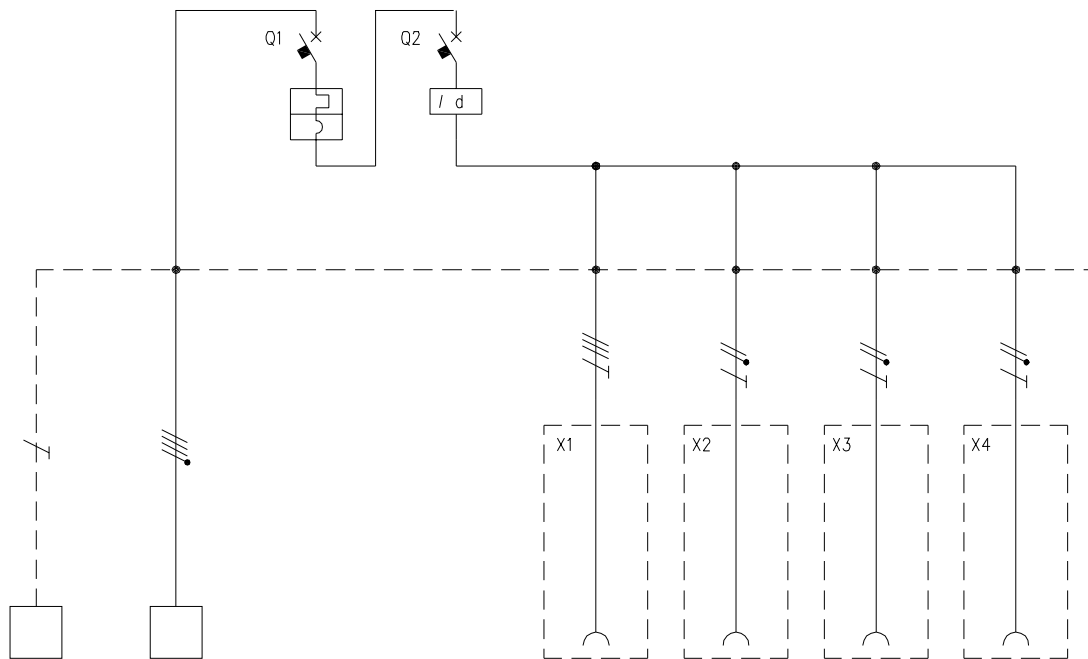

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			3P+N	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309	P40	P40				
	Un (V)					380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)					16	16	16	16				
	N.POLI					3P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h						
	CODICE SCAME					413.1666	413.1663	570.4051	570.4051				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4	4x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE				
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													