


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Kiosk
TENSIONE NOMINALE (V) V <sub>n</sub> = 230
CORRENTE NOMINALE (A) I <sub>n</sub> = 24
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66

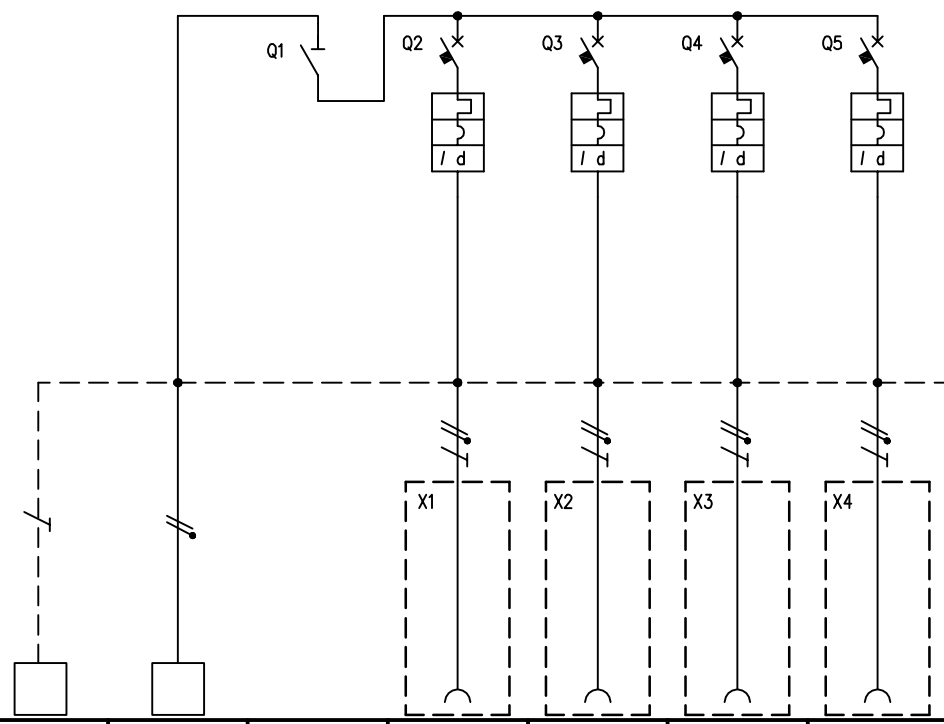

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT	MT	MT	MT						
	Un (V)			230	230	230	230	230						
	In (A)			40	6	6	6	6						
	N°POLI			2	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N						
	INTERVENTO POTERE INTERRUZIONE (kA) Idn (mA)				Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"						
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250						
	In (A)				16	16	16	16						
	N.POLI				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE CODICE SCAME				6h 418.1663H	6h 418.1663H	6h 418.1663H	6h 418.1663H						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	2x10											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI														